






## 配水管布設替工事

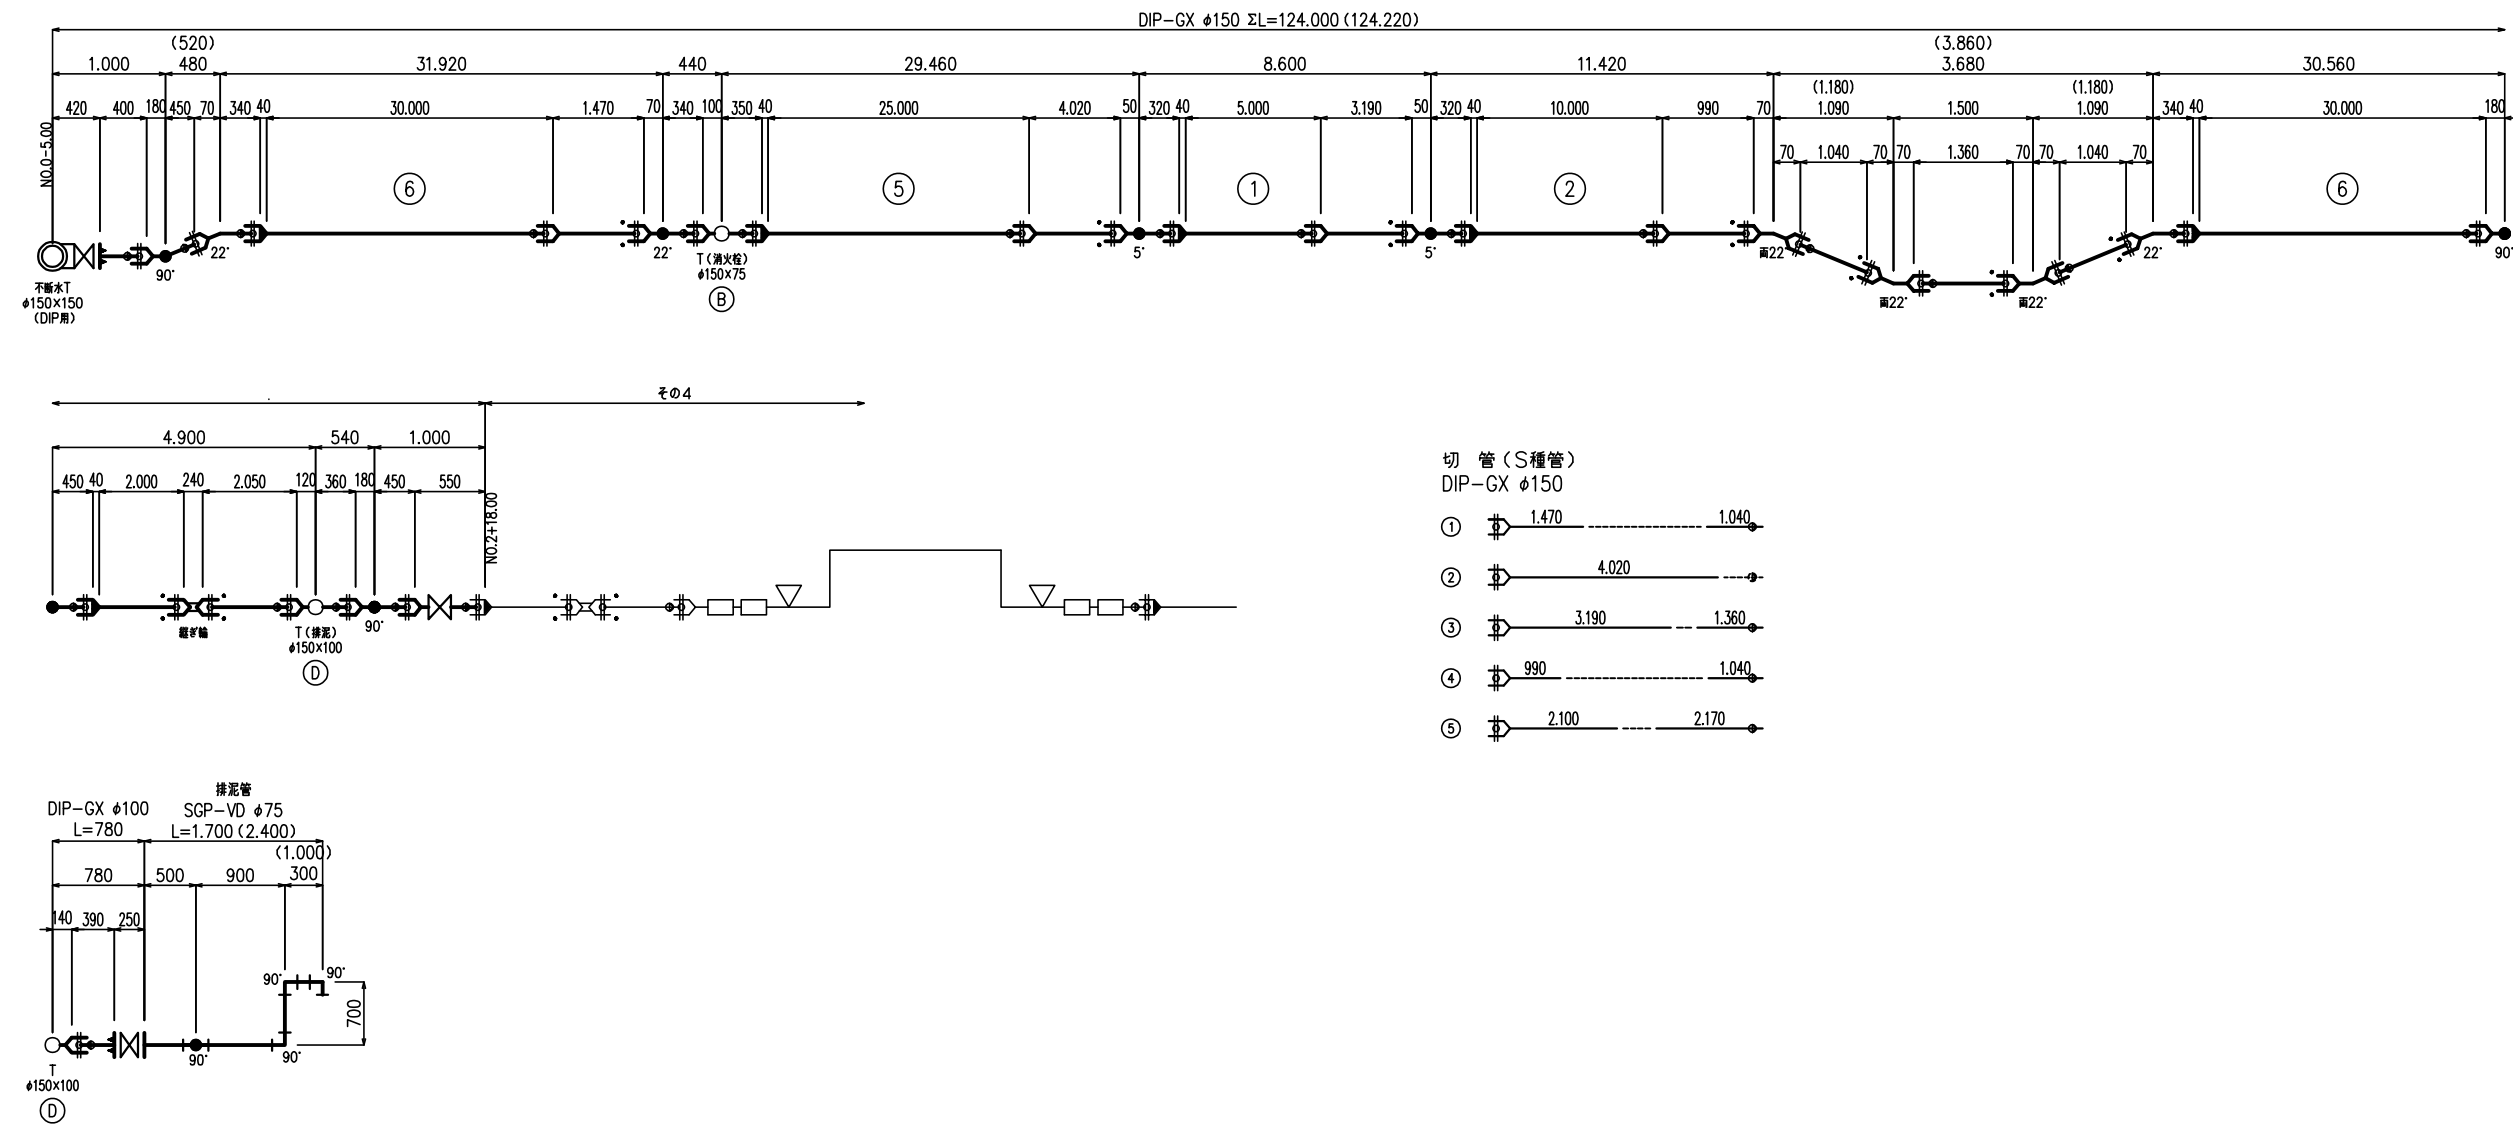

## 消火栓設備工事

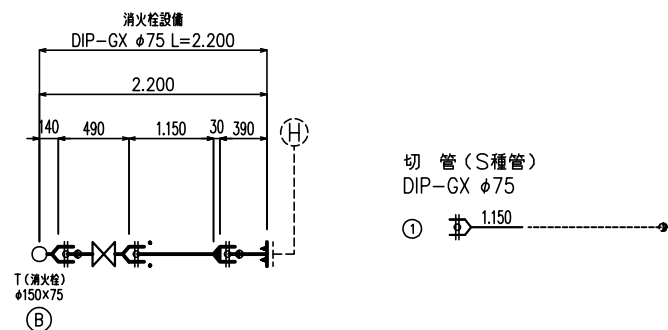

事業名	町道白石・市ノ道緑配水管布設替工事 その3		図面番号		
	管 割 図		2 / 5		
			縮 尺		
		FREE			
事業主	七戸町水道事業		設 計	株式会社日本水道設計社	
				令和 年 月 日調製	

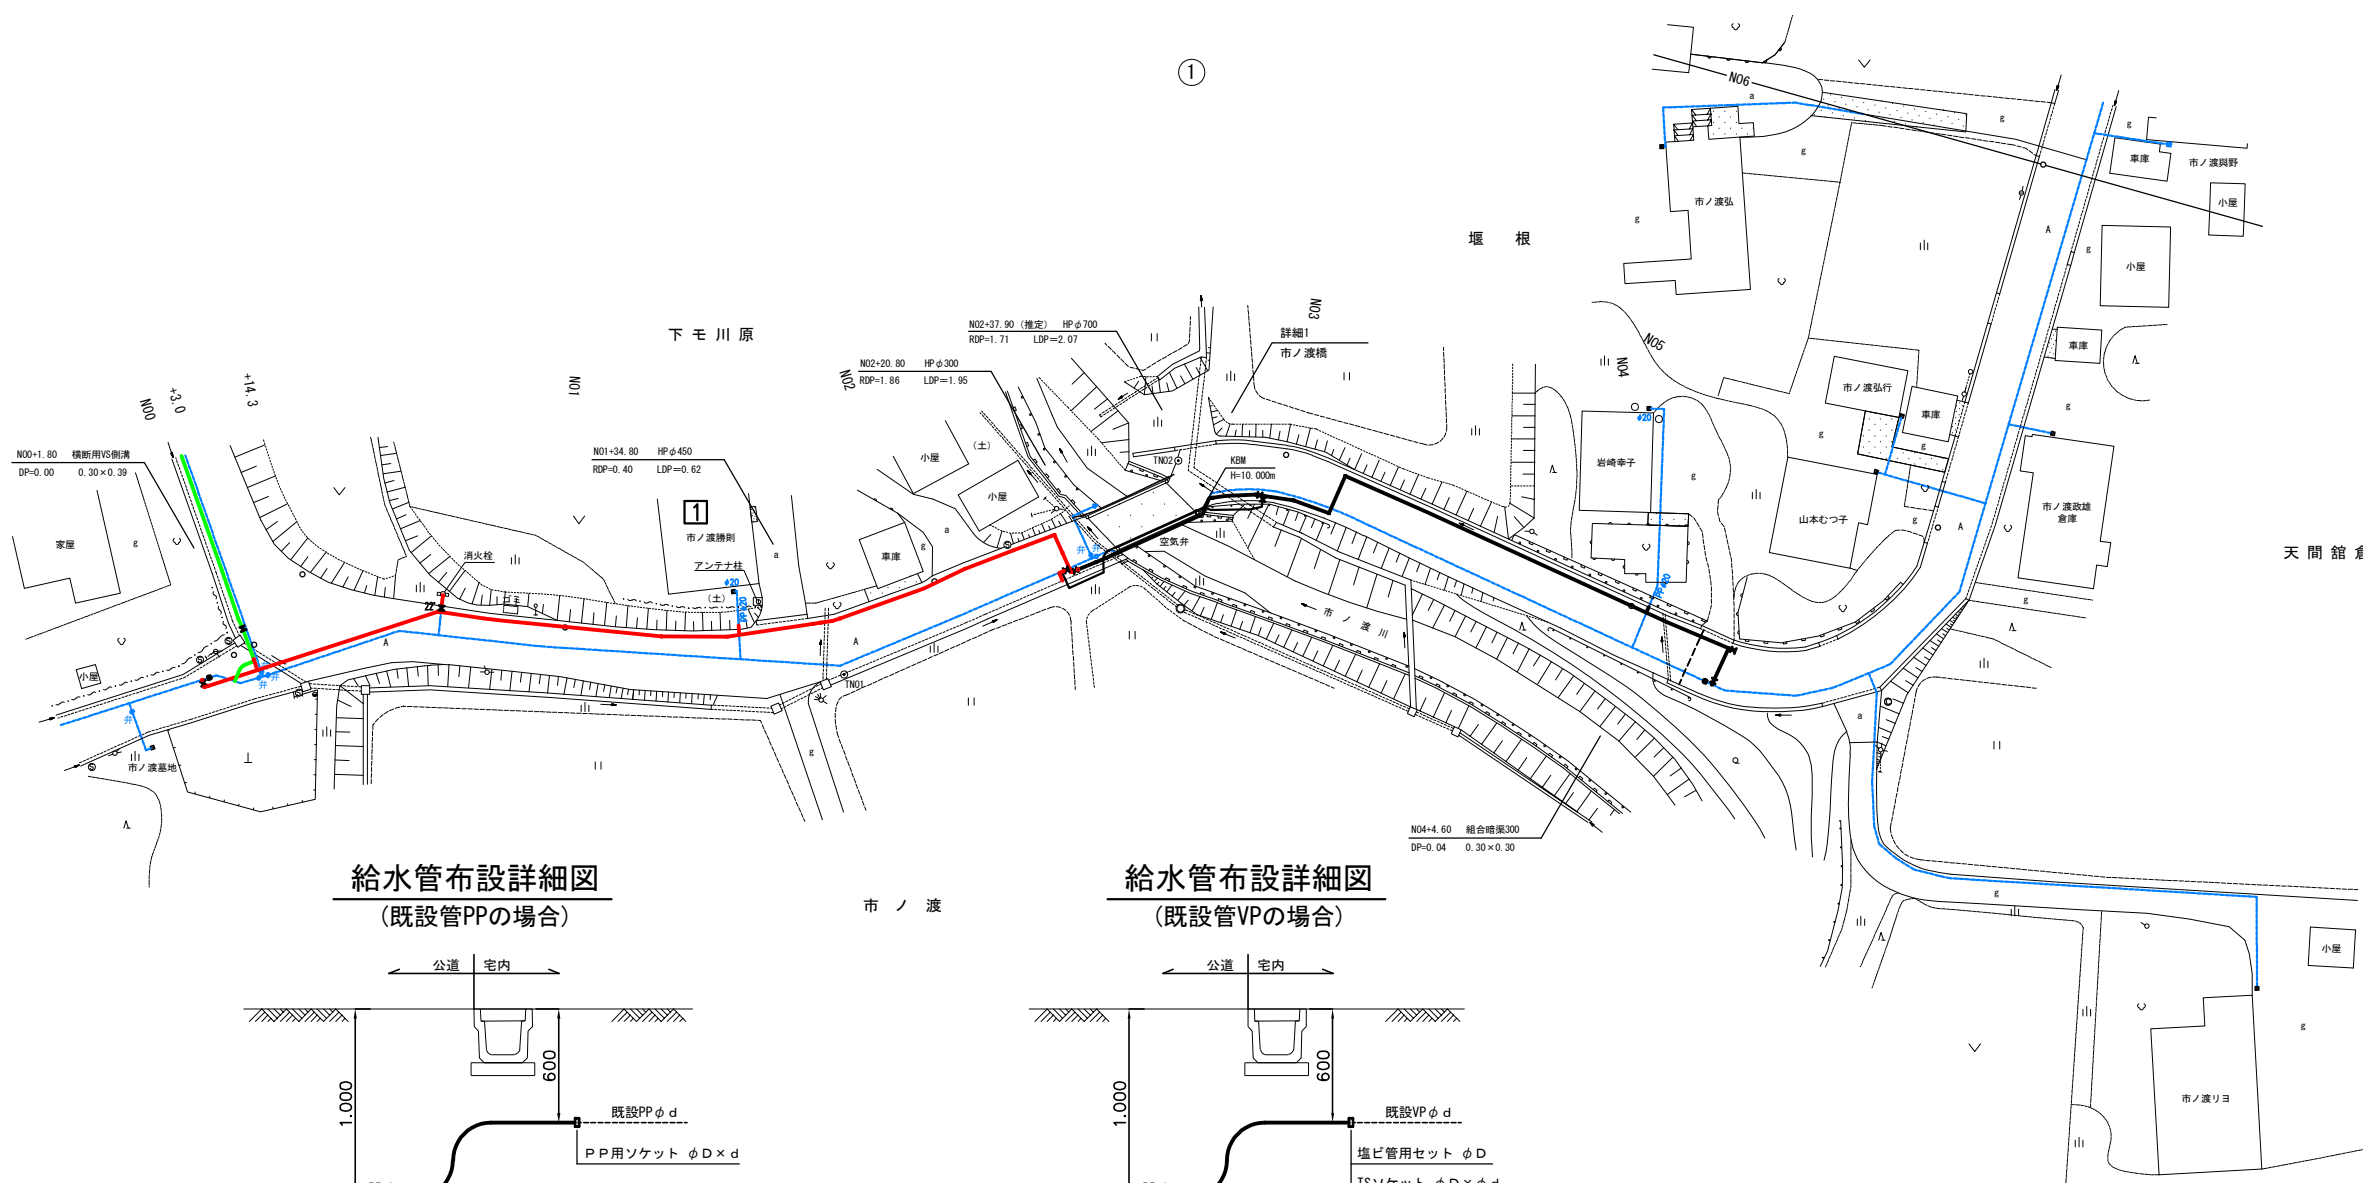

公道 宅内

1,000

600

既設VP  $\phi d$

塩ビ管用セツト  $\phi D$

TSソケット  $\phi D \times \phi d$

PP  $\phi D$

サドル分水栓  $\phi 150 \times \phi D (\phi 40以上 : 不排水 T字管)$


止水栓用ソケット  $\phi D (\phi 40以上 : 銅管用オス)$

※連合管：分岐口径 $\phi 25$ 以上は、ブレインゲートを設置


[illegible]

1	1 / 5	N00	～	N06
事業名	町道白石・市ノ瀬緑配水管布設替工事 その3			図面番号
				3 / 5
				縮尺
給水管布設平面図				1 : 500
事業主	七戸町水道事業			設計 株式会社日本水道設計 令和 年 月 日 図


N02

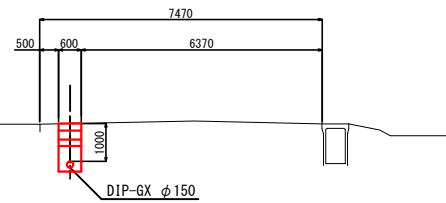


N01

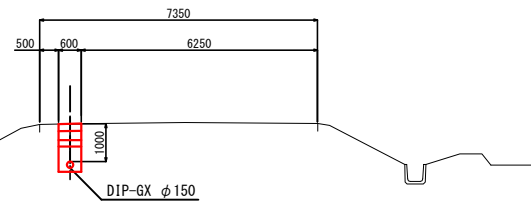


N00+14.3

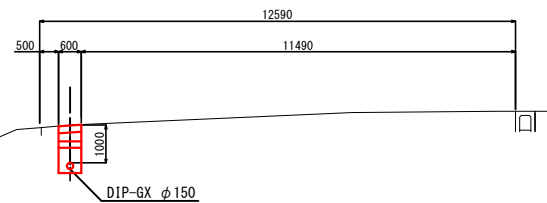


N00

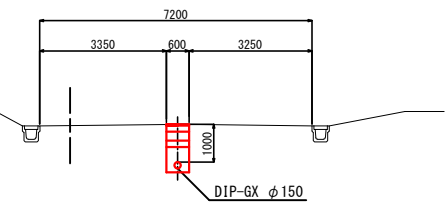


N06

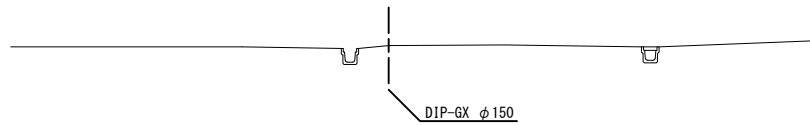


N05

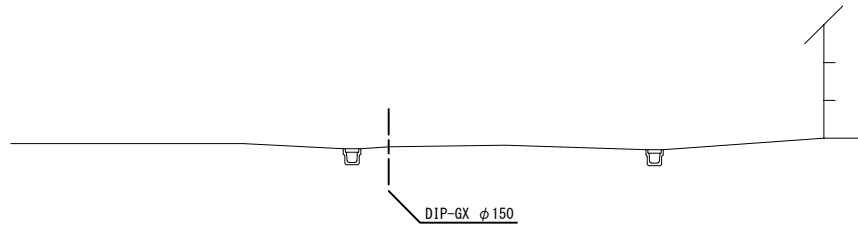


(N04+15.00)  
N04

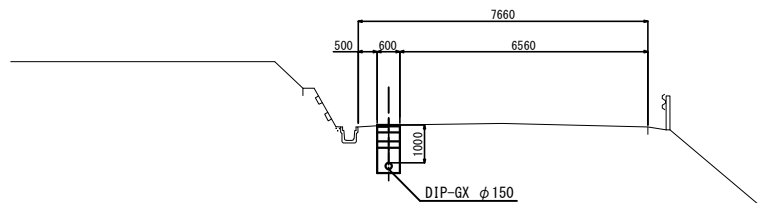


N03

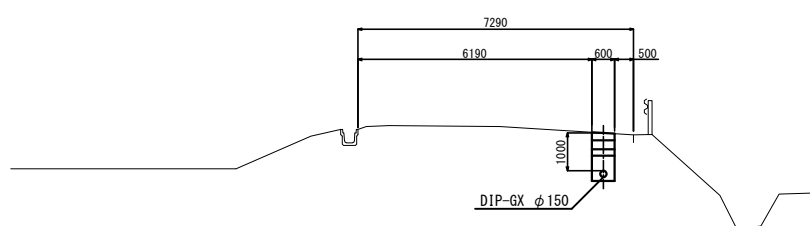


N09

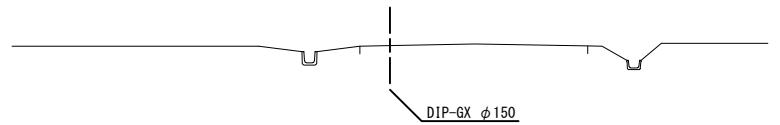

N08

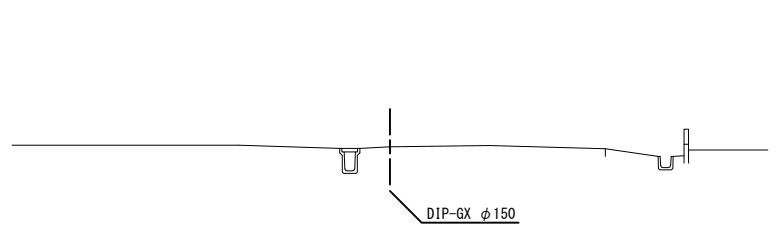



N07

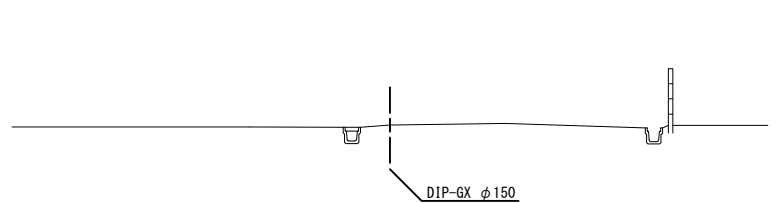


1 / 3 N00 ~ N09		
事業名	町道白石・市ノ瀬線配水管布設替工事 その3	図面番号 4 / 5
配水管布設横断面図		縮尺 1:100
事業主	七戸町水道事業	設計 株式会社日本水道設計社 令和 年 月 日開製

掘削復旧標準断面図 S=1:20


町道舗装道(幹線)

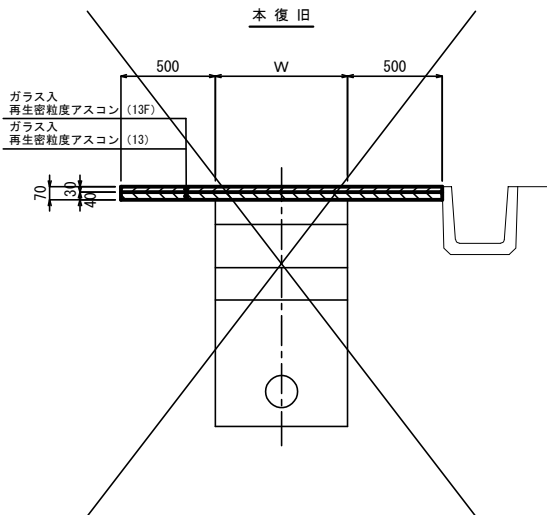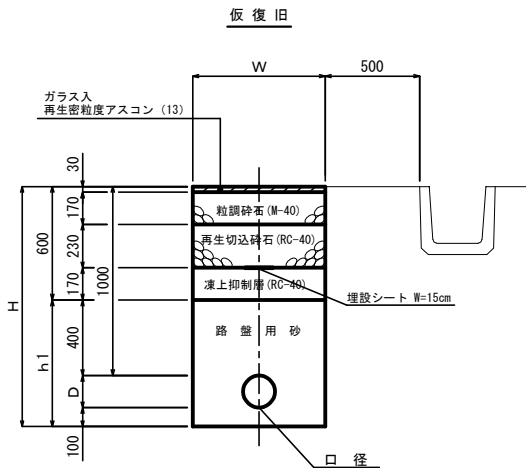


町道舗装道(幹線)  
道路改良部

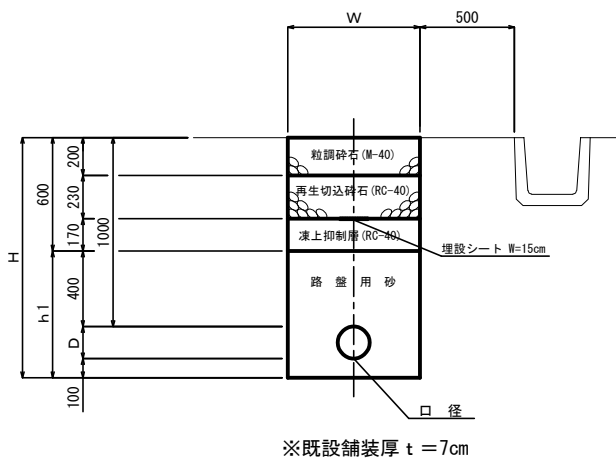


歩道舗装道

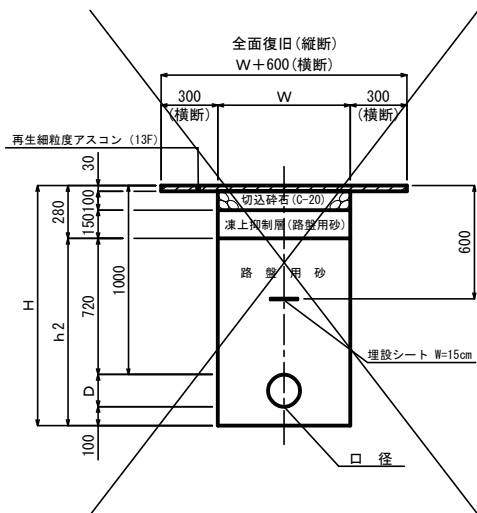


歩道舗装道(乗入部)

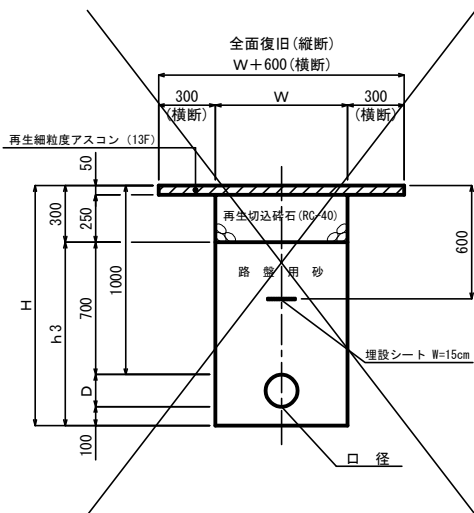


路 肩

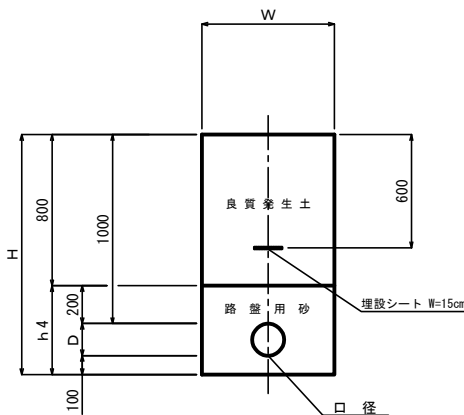

町道舗装道(幹線)  
(既設弁篋撤去)

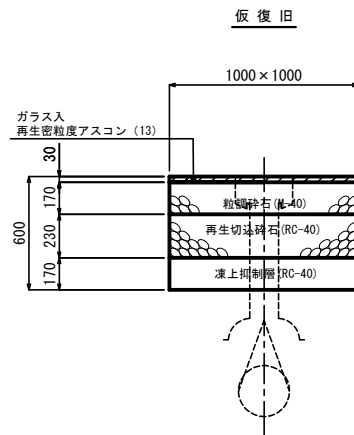


町道舗装道(その他)  
(既設弁篋撤去)

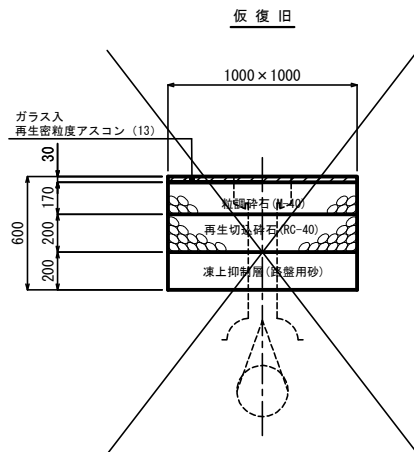


口径	管 種	H	h1	h2	h3	h4	W	D
φ 250	DIP-GX	1370	770	1090	1070	570	650	270
φ 200	DIP-GX	1320	720	1040	1020	520	600	220
φ 150	DIP-GX	1270	670	990	970	470	600	170
φ 100	DIP-GX	1220	620	940	920	420	600	120
φ 75	DIP-GX	1190	590	910	890	390	600	90
φ 50	PP	1160	560	880	860	360	600	60
給水管	PP	1000	400	720	700	200	600	—

給 水 管


宅地As

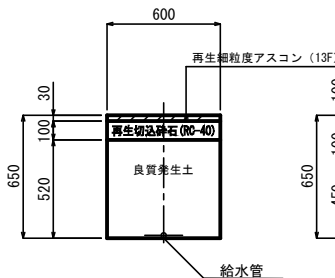


宅地Co

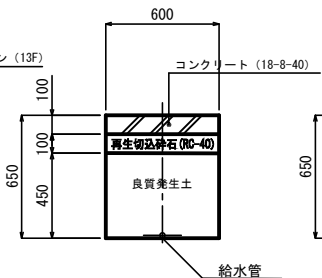

宅 地



宅地砂利



事業名	町道白石・市ノ瀬線配水管布設替工事 その3	図 面 番 号	5 / 5
道路掘削復旧標準図		縮 尺	1:20
事業主	七戸町水道事業	設 計	株式会社 日本水道設計社 平成 年 月 日調製